

El equipo de Salud Ambiental está avanzando en iniciativas estratégicas para digitalizar archivos de Uso de la Tierra, Residuos Sólidos y Protección al Consumidor, lo que mejorará la eficiencia y la prestación de servicios. La digitalización de estos archivos beneficiará significativamente al personal, al público y a la comunidad regulada al mejorar la eficiencia, la organización y la accesibilidad. El personal ahorrará tiempo con búsquedas rápidas y capacidades de recuperación y los clientes recibirán respuestas más rápidas a sus solicitudes de registros.

## Programa De Uso Del Suelo

Nuestro Programa de Uso del Suelo recibió 20 informes de evaluación de terrenos, 6 solicitudes de pozos de agua y 25 permisos de construcción. Los inspectores realizaron 20 inspecciones este mes: 3 pozos de agua y 16 inspecciones de sistemas sépticos.

## August Snapshot

Total Number of Inspections Conducted:

**20**

Water Wells: 3

Septic Pumpers:

Septic System Installations: 16

Non-Standard Septic System Monitoring: 1

Total Number of Projects Received:

**51**

Planning and Building Permits/Referrals: 25

Site Evaluation Reports: 20

Water Wells: 6

## Consumer Protection Report



### Current Team Stats:

- Percent of Year Complete - 67%
- Total Number of Facilities - 1156
- Percent of Facilities See at Least Once - 45%

Applications YTD

**146**

Inspections YTD

**518**


Community Events YTD

**52**

Complaints YTD

**48**

### Total Inspections for Consumer Protection

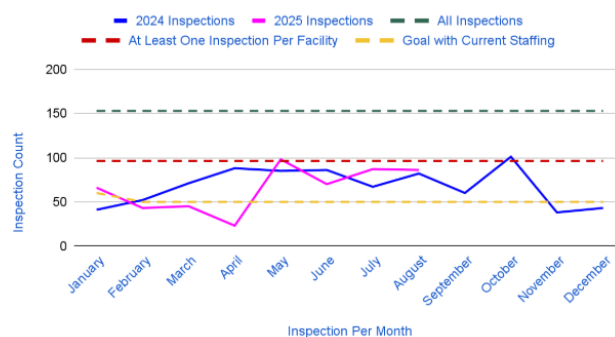

## Programa de Protección al Consumidor

El Programa de Protección al Consumidor ha avanzado a buen ritmo hasta agosto de 2025. Con el 67 % del año completado, el programa supervisa 1,156 instalaciones reguladas y ha inspeccionado con éxito el 45% de ellas al menos una vez. En lo que va del año, se han realizado 518 inspecciones, se han procesado 146 solicitudes, y se han recibido 52 solicitudes para eventos comunitarios. El programa ha recibido 48 quejas relacionadas con alimentos. Este mes se completaron 86 inspecciones; 81 de ellas fueron a establecimientos de alimentación, 4 a piscinas públicas y 1 instalación de arte corporal. En agosto, el equipo recibió 32 nuevas solicitudes de instalaciones de alimentos, 1 solicitud para una instalación de arte corporal y 9 quejas. En general, el programa ha continuado realizando inspecciones a un ritmo constante a pesar de contar con el apoyo de solo dos inspectores.

### August Snapshot

Total Number of Inspections Conducted:

86

Food Facilities: 81

Body Art Facilities: 1

Public Swimming Pools: 4

State Small Water Systems:

Total Number of Applications received:

33

Food Facilities: 32

Body Art Facilities: 1

Total Number of Complaints received:

9

Food Facilities: 7




### LEA Program Summary



Total LEA Inspections

Monthly + Quarterly + Annually 2025

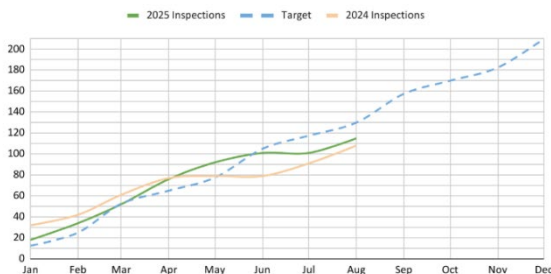

Total Inspections Completed 115

Percentage completed this moment in time 88.5%

Percentage of the Year passed 66.7%

Percentage completed towards yearly goal 54.8%

## Programa de LEA:

El programa LEA ha completado 115 inspecciones en lo que va de año, en comparación con la meta mensual de 140, sin que las vacantes de personal afecten la producción. Si bien se encuentra ligeramente por debajo de la meta, la dotación estable de personal del programa y la constante actividad de inspección mantienen la eficacia de la supervisión. Esta continuidad operativa facilita la aplicación oportuna de las normativas y garantiza la supervisión de las instalaciones de residuos sólidos para proteger la salud pública y la seguridad ambiental.


## Eliminación de Tanques de Almacenamiento Subterráneos de Pared Simple (SWUST, por sus siglas en inglés):

Continúa el progreso en la remoción de todos los tanques de almacenamiento subterráneos de pared simple, con una instalación presentando una solicitud de remoción y obteniendo un permiso de remoción este mes, lo que refleja un avance en el proceso de cumplimiento. Dos instalaciones, ambas ubicadas en Ukiah, comenzaron la excavación y remoción permitidas en agosto y probablemente se incluirán en el informe de septiembre. Hasta la fecha, se han completado 6 de los 24 tanques existentes. Dos de las nueve estaciones han cumplido con los requisitos de remoción de la Junta de Aguas del Condado y del Estado. Quedan siete instalaciones con un total de 18 tanques removidos antes de la fecha límite de diciembre de 2025.

### Single Walled Underground Storage Tank Report


Per CCR Title 23 Chapter 16 §2672 all single-walled petroleum underground storage tanks must be removed on or before Dec 31, 2025

Single Wall UST Facility Status by City

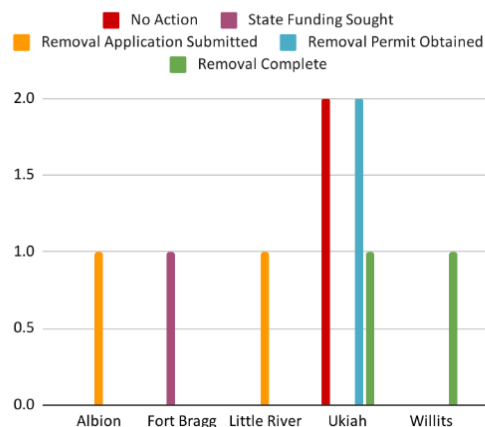

Single Wall Underground Tank Facility Progress

Facilities must remove tanks by Dec 31st 2025

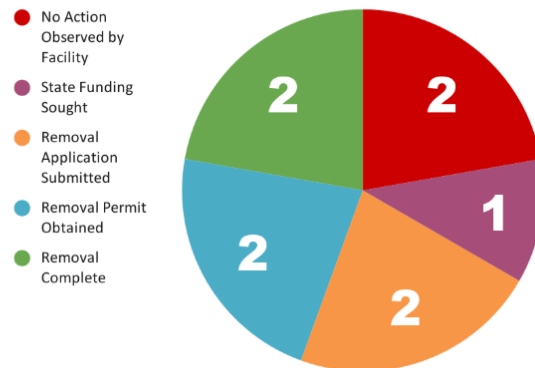

# Single Wall Underground Storage Tank Removal Progress 2025

Number of Tanks by Status

